



IL PROGETTISTA

LA DIREZIONE LAVORI

IL COMMITTENTE

L'IMPRESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.lgs 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROG. ARCH.

**Teknoprogetti Engineering s.r.l.**

via XXV Aprile, 24/A Vimercate (MB) - tel: 039/2142477 - e-mail: tecnologica@teknoprogettisrl.it

COMMITTENTE

**Comune di Seregno**

Piazza Martiri della Libertà, 1 Seregno (MB) - tel: 0362/263.1 fax: 0362/263.245 e-mail: info.progettazione@seregno.info

OPERA

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI  
RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO ADIBITO  
CENTRO NATATORIO "CAV. U. TRABATTONI". CUP B22H24011500004**

OGGETTO ELABORATO

**PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE  
IMPIANTI ELETTRICI**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	REV.	APP.
05					
04					
03					
02					
01					
00	20/05/2025	Prima emissione	AF	MR	MB

COD. COMMESSA

**2025\_048**

STATO PROGETTO

☐ PROGETTO di FATTIBILITA'  
TECNICO ECONOMICA

☒ PROGETTO  
ESECUTIVO

SCALA


/

PROGRESSIVO ELABORATO


**EPI**

NOME FILE

EPI.PDF

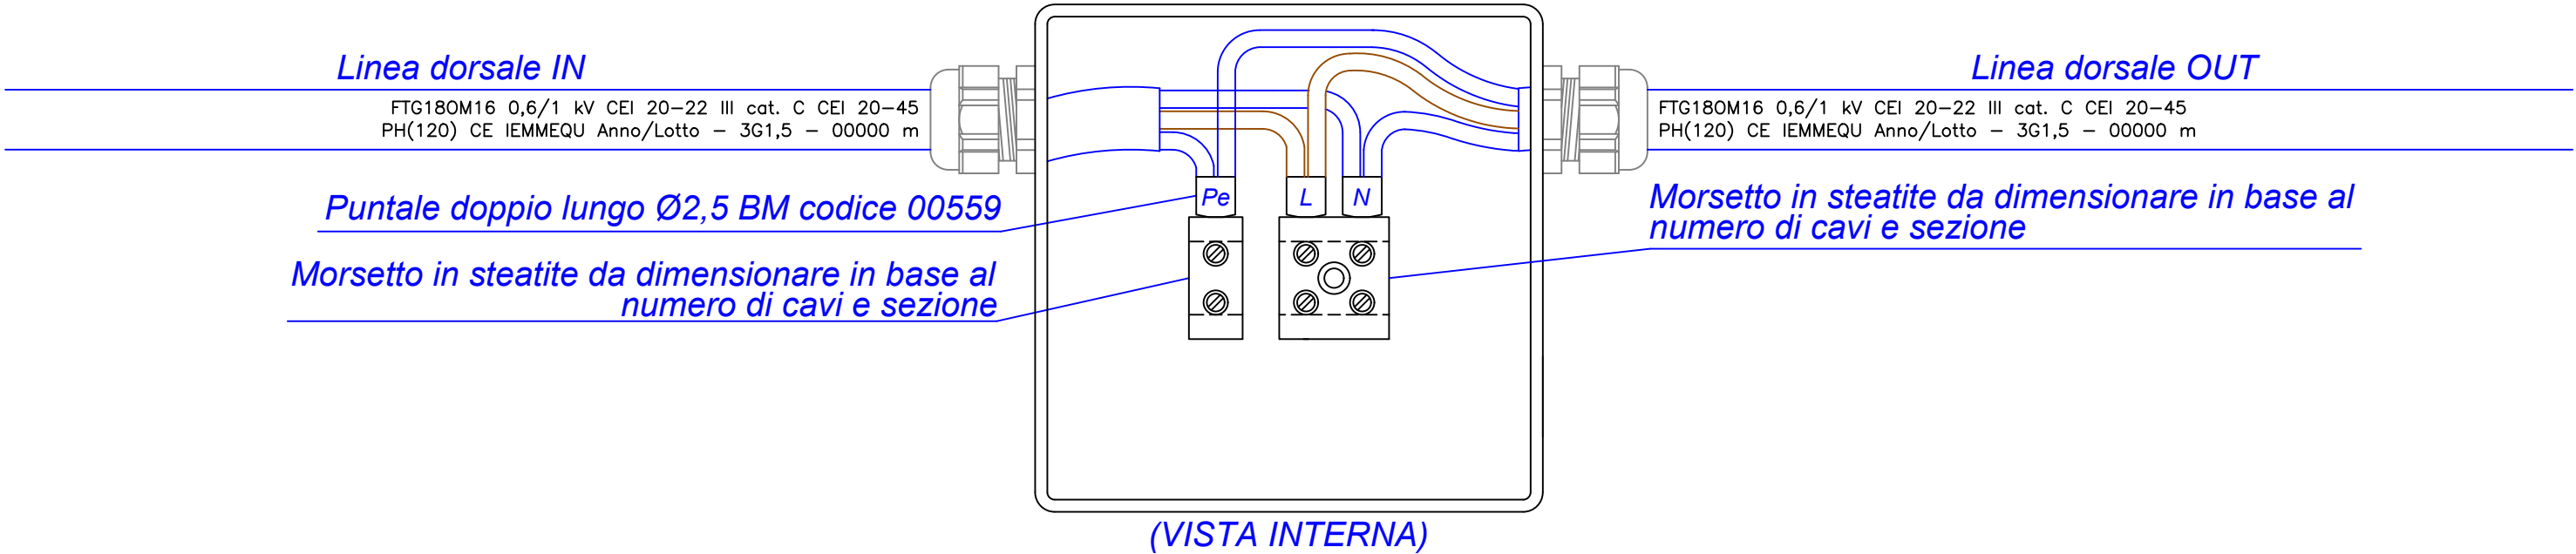



(VISTA INTERNA)

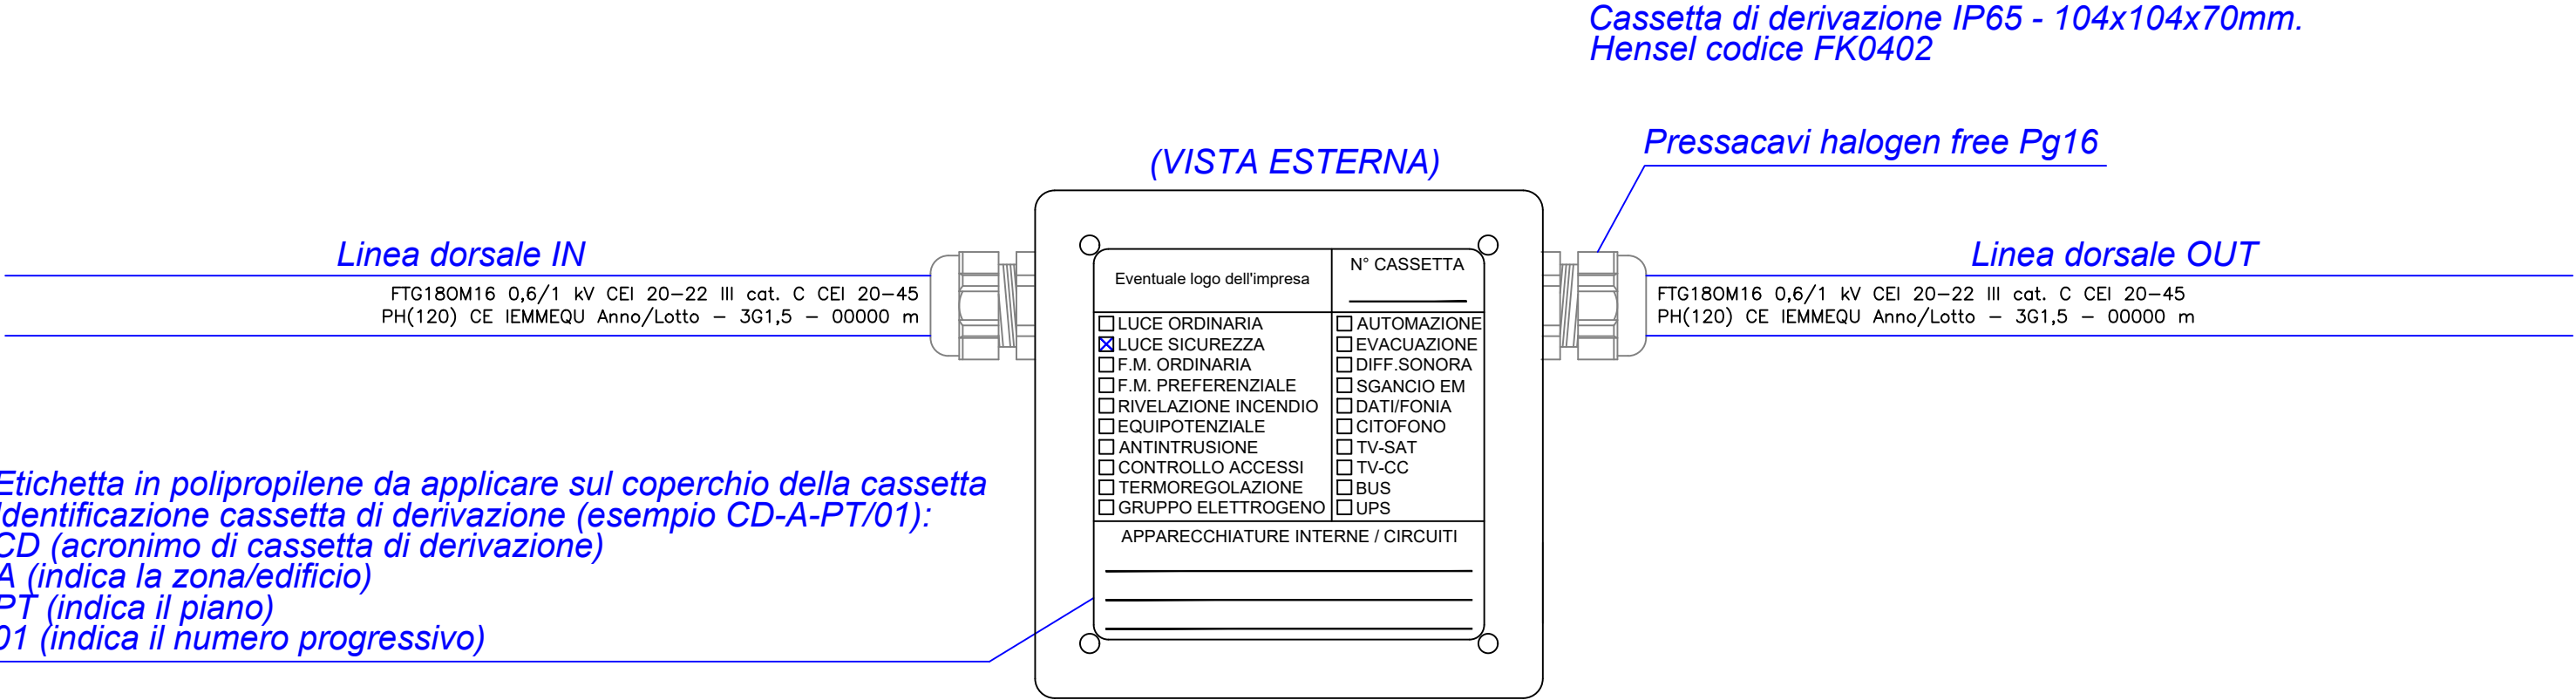

(VISTA ESTERNA)

**ATTENZIONE: LE GIUNZIONI DORSALI DEVONO ESSERE PRIVE DI TERMOFUSIBILE**

SEZIONE IMPIANTO	DESCRIZIONE PARTICOLARE	NUMERO PROGRESSIVO PARTICOLARE
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER LA GIUNZIONE DEI CAVI DORSALI CON PE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	<b>ILL-SIC_006B</b>

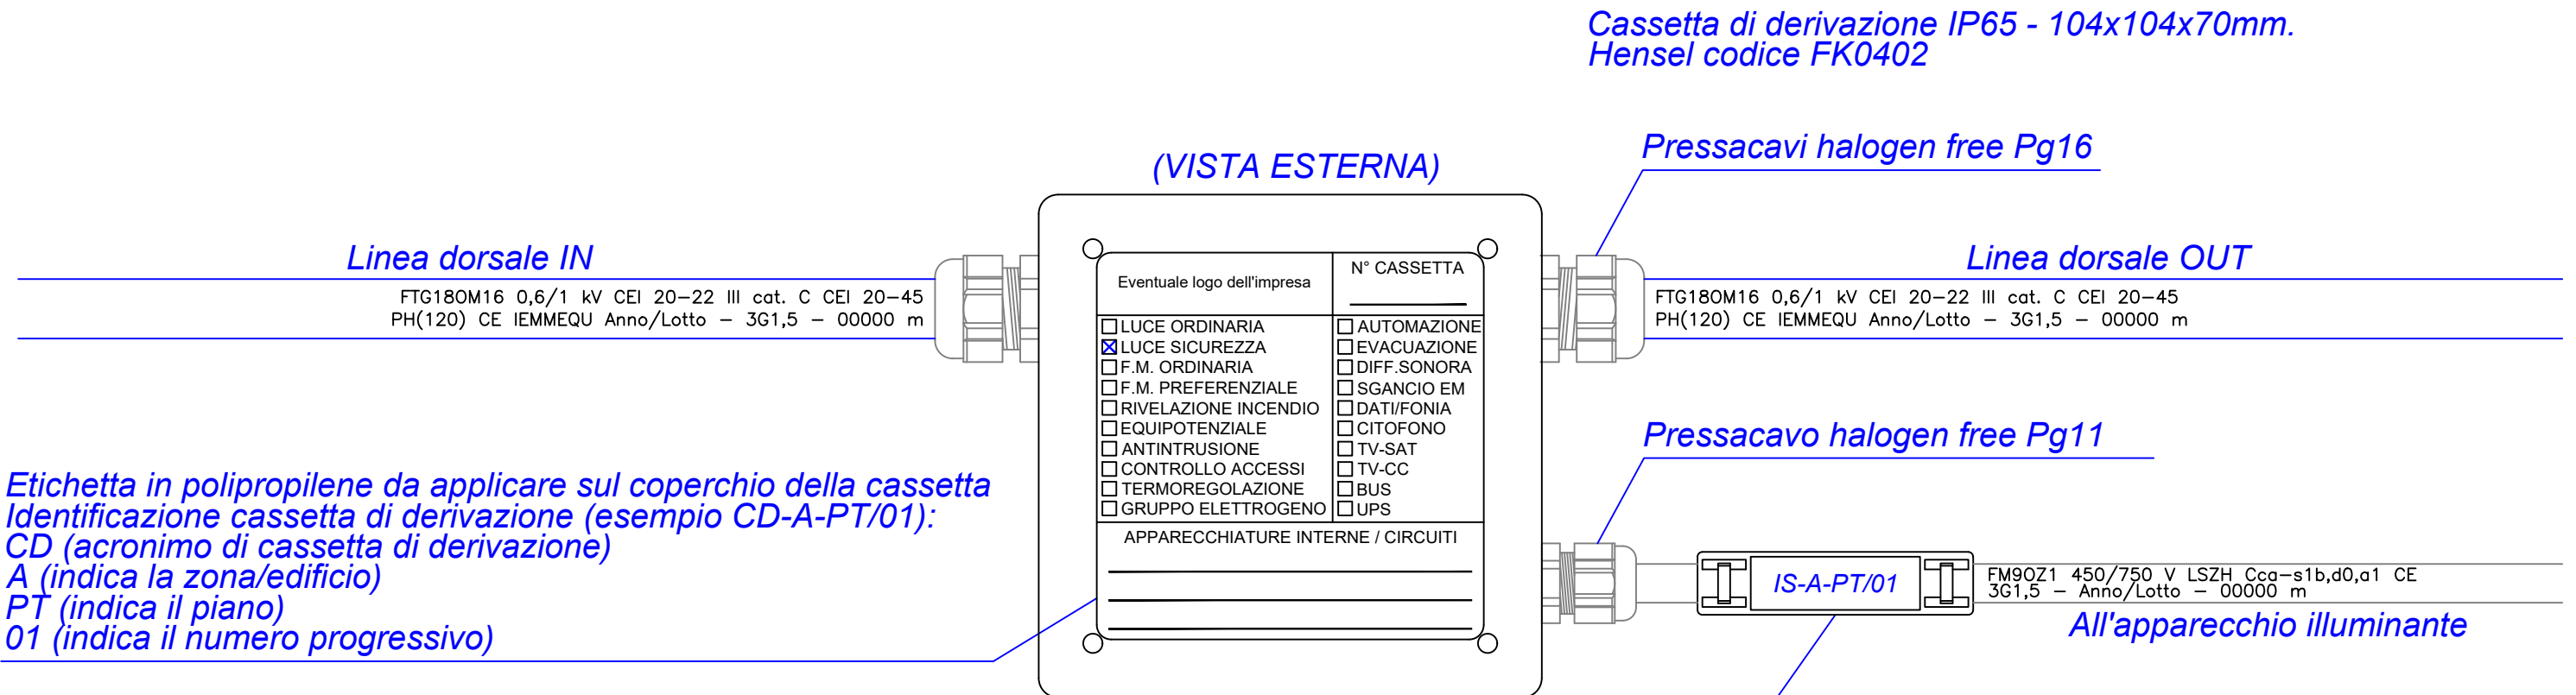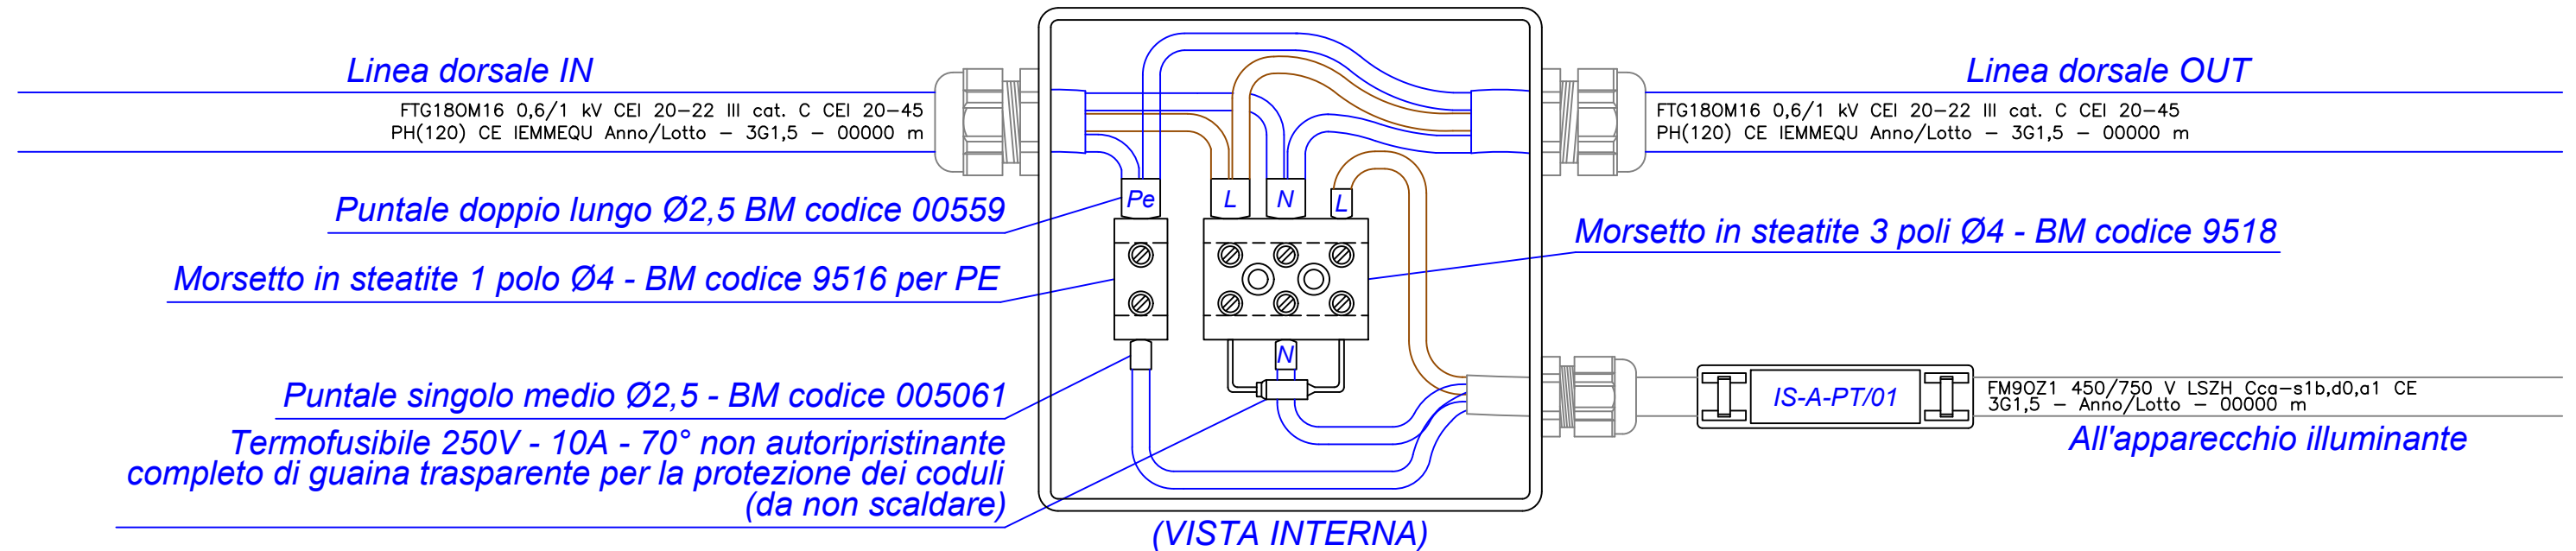

*Etichetta in polipropilene da applicare sul coperchio della cassetta*  
*Identificazione cassetta di derivazione (esempio CD-A-PT/01):*  
*CD (acronimo di cassetta di derivazione)*  
*A (indica la zona/edificio)*  
*PT (indica il piano)*  
*01 (indica il numero progressivo)*

*Targhetta segnacavo - CEMBRE MG-ETF 54142*  
*Riportare il numero univoco di apparecchio illuminante (esempio IS-A-PT/01):*  
*IS (acronimo di illuminazione di sicurezza)*  
*A (indica la zona/edificio)*  
*PT (indica il piano)*  
*01 (indica il numero progressivo)*